



ВЛ-10 кВ №1 п.ст.Черкесская

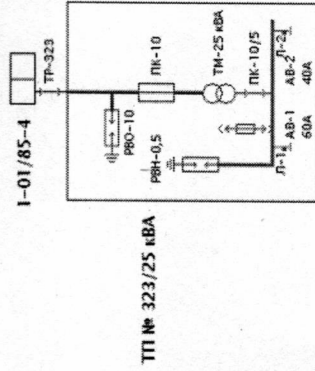

Габариты пересечений:
№1 — 7,7м

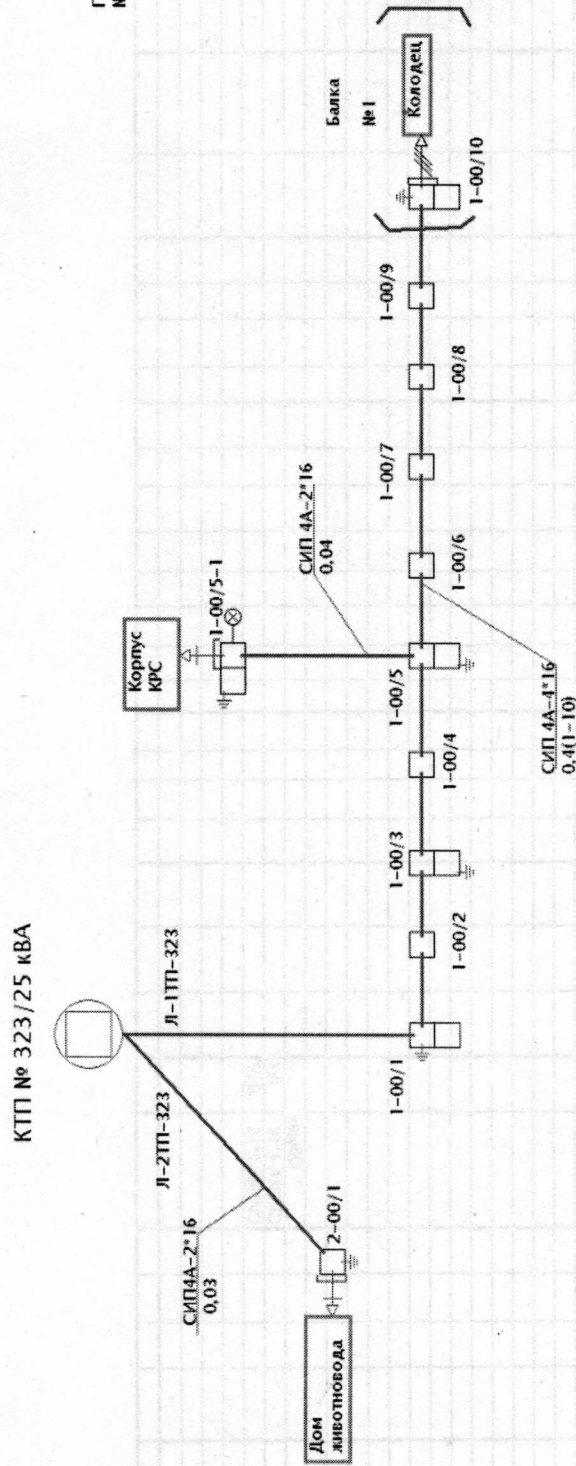

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Орловского РУЭС	Лопатин А.А. 20.06.2023г.
1	20.06.23	Изменен состав	Приказ № 10/0.4-В-П-1.2 от КТП 10/0.4-В-В223 по ВП 10.4-В-П-1 Черкесска	Мерзев В.В.		ПО ЮВЭС	Орловский РУЭС
							Островский УЭС
							Инв. карт. основных фондов № 115000002613, 611500000909
						Мастер УЭС	КХУ "Тарасенко С.В."
						Техник	Гурт КРС
							Жердев Р.В.
							Лазарев И.Б.
						Схема составлена: 20.06.2023г.	1 Листов