



ВЛ-10 кВ №3 п.ст. Львовская



ТП № 227/160 кВА

КТП № 227/160 кВА

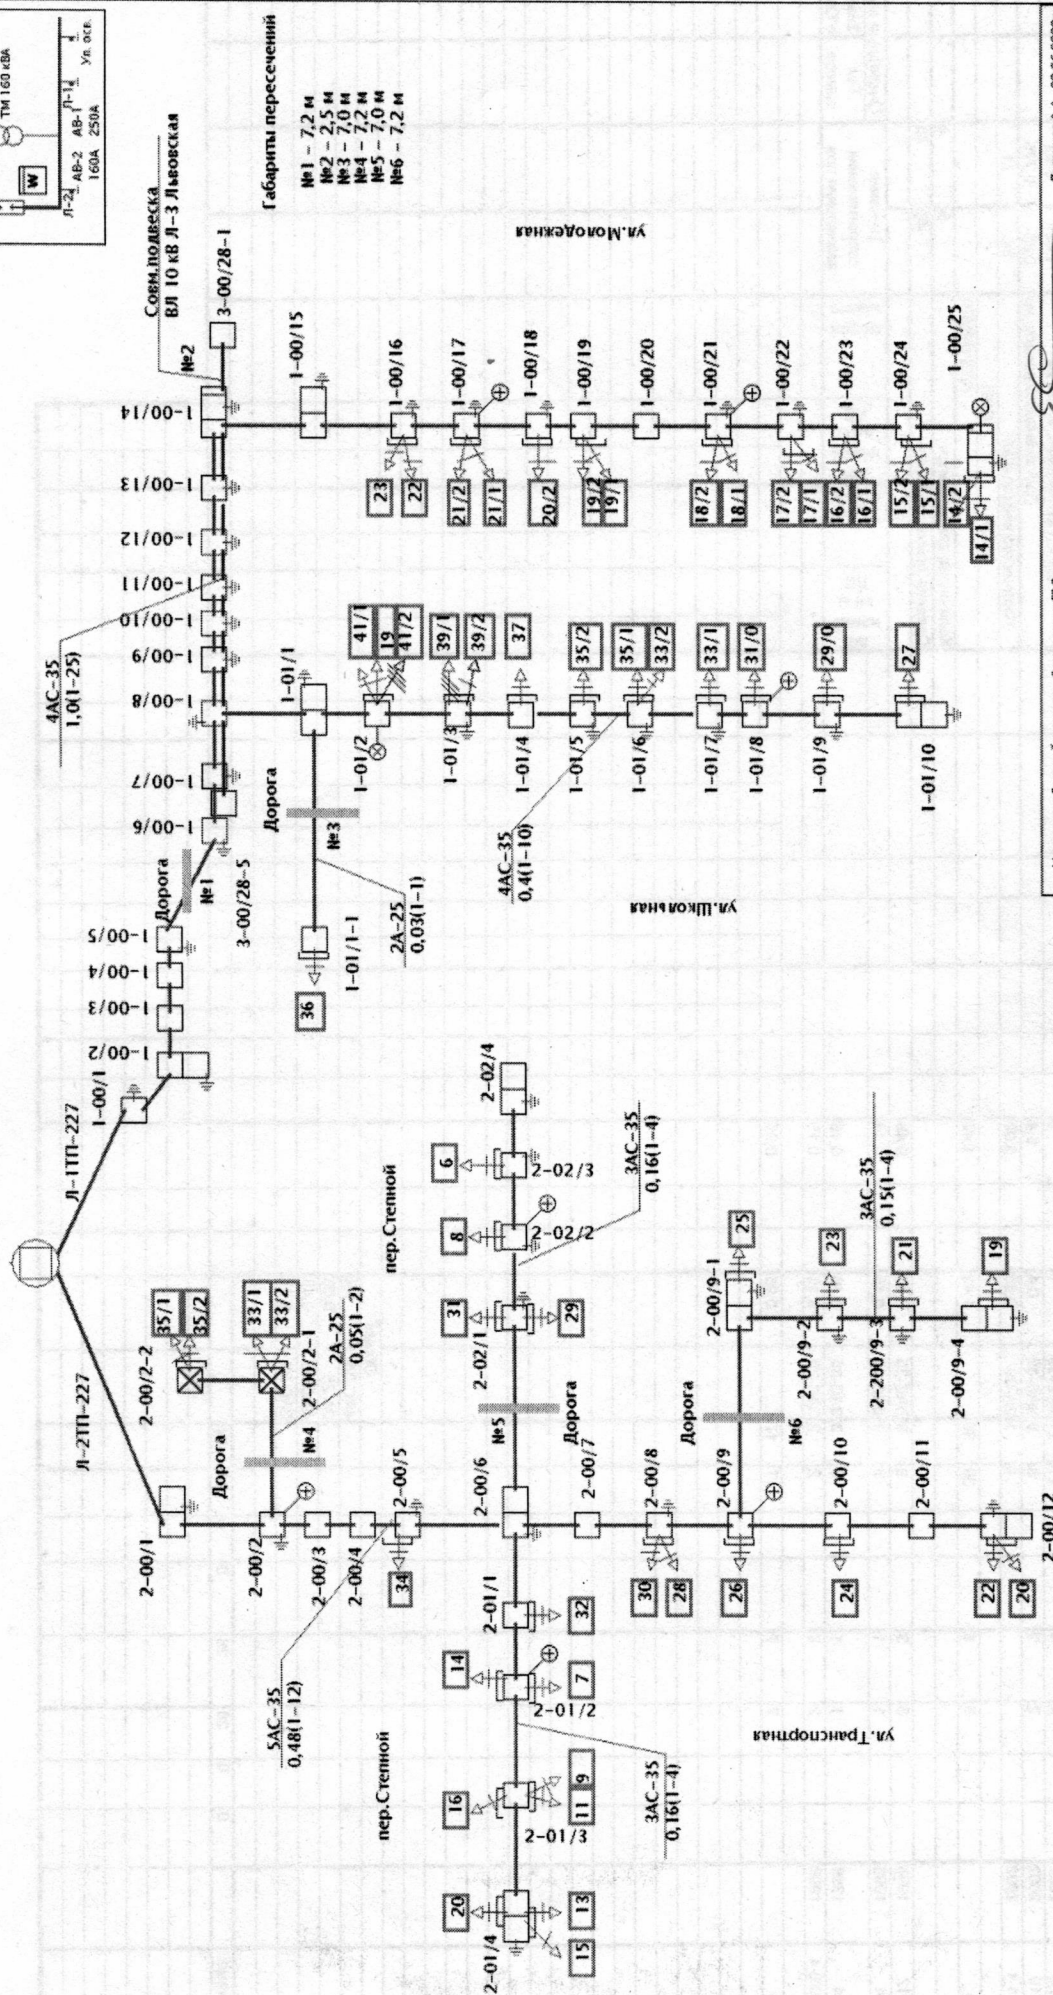

Литвинов А.А. 20.06.2023г.

Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС

Островенский УЭС

Орловский РЭС

Поспорная схема ВЛ 0,4 кВ Л-1.2 от КТП 10/0,4 кВ №227 по ВЛ 10 кВ Л-3 Львовская

Инв. карт. основных

ОНДОБ
611500002410

11500002115,

116000005119