


## ВЛ-10 кВ №1 п.ст.Черкесская




ТТН № 387/180 кВА

### Габариты пересечений

№1 - 3,0 м

№2 - 7,6 м

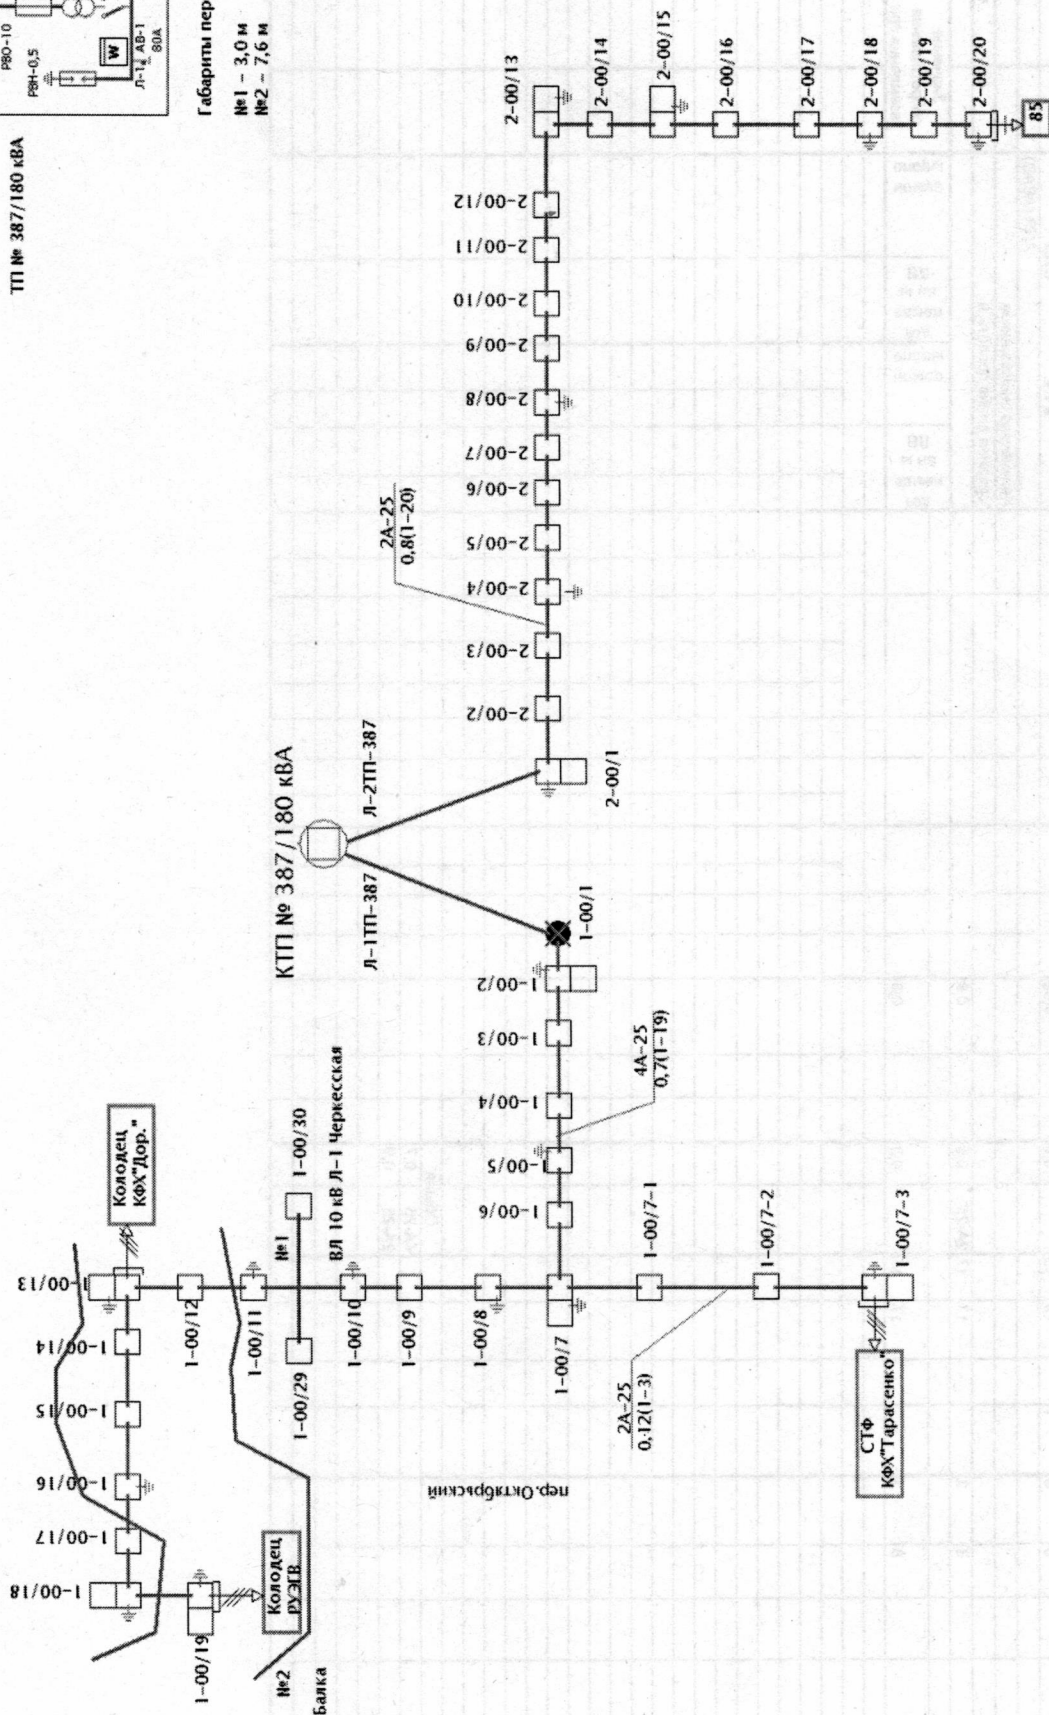

ул. Транспортная

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Орловского РУС 	Литвинов А.А. 20.06.2023г.
						ПО ЮВЭС	Орловский РУС
							Островский УЭС
						Поперная схема ВЛ 0,4кВ Л-1,2 от КТП 10/0,54 кВ №887 по ВЛ 10 кВ Л-1 Чересскоса	
						Имя карт. основных фондов №6115000002605, 6115000002402	
						Мастер УЭС Техник	Железов Р.Б. Лазарева И.Б.
						х. Чересскый	
						I	Листов
						Схема составлена: 20.06.2023г.	